


## 揚水処理によるテトラクロロエチレン濃度変化(検知管測定による換算値)

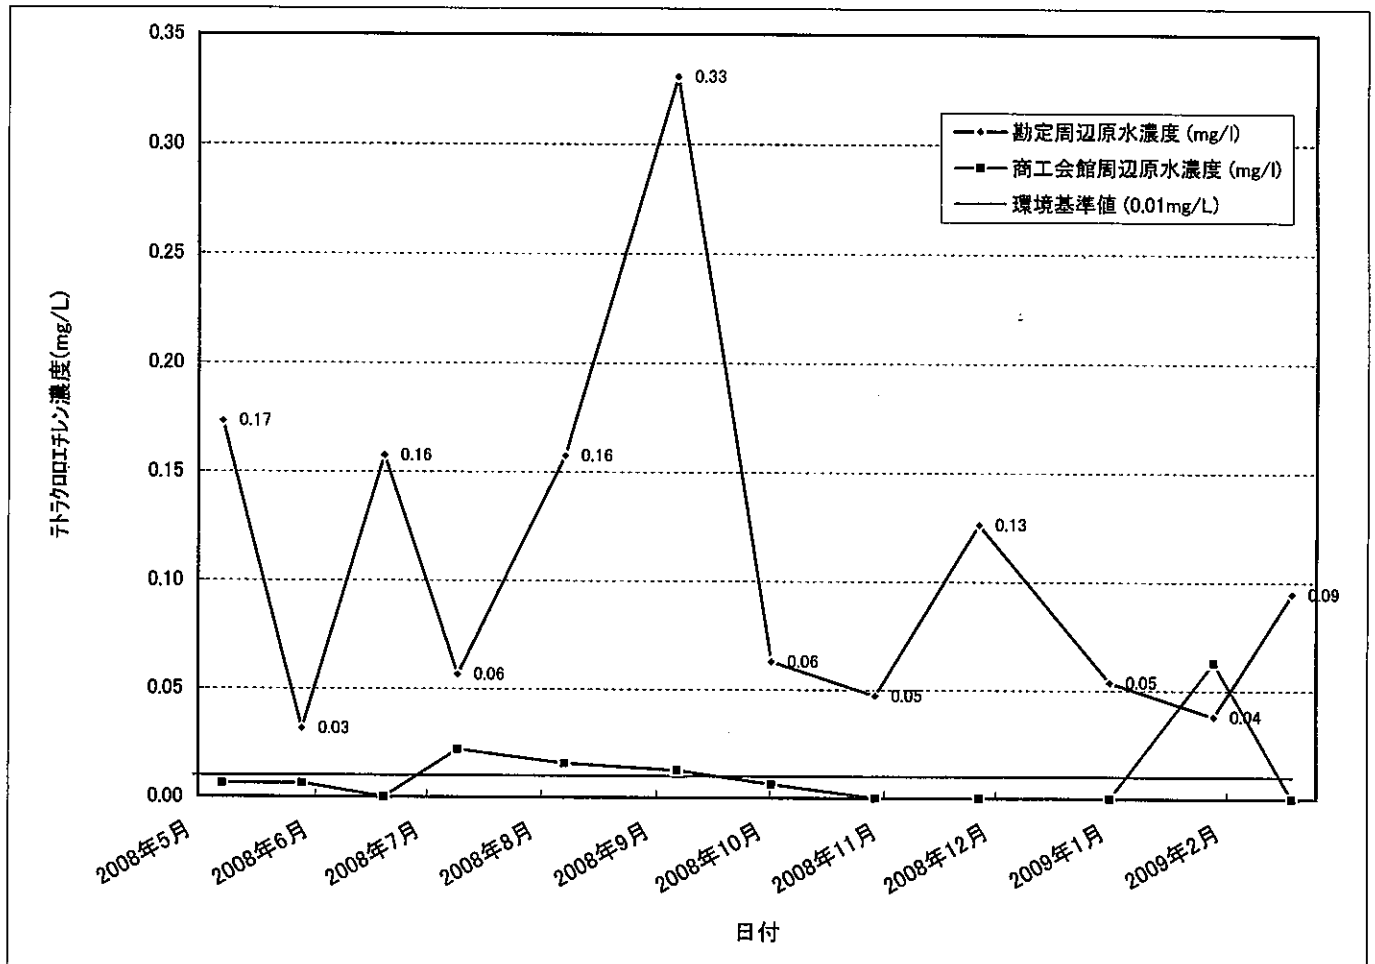

平成20年度に勘定クリーニング店周辺および商工会館周辺の2ヶ所において揚水処理をするために汲み上げた地下水中のテトラクロロエチレン濃度の変化を示しています。